



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRA

JARDIN N°69

FRAY BENTOS – RIO NEGRO

FECHA


2017

ANEXO

B

HOJA

11

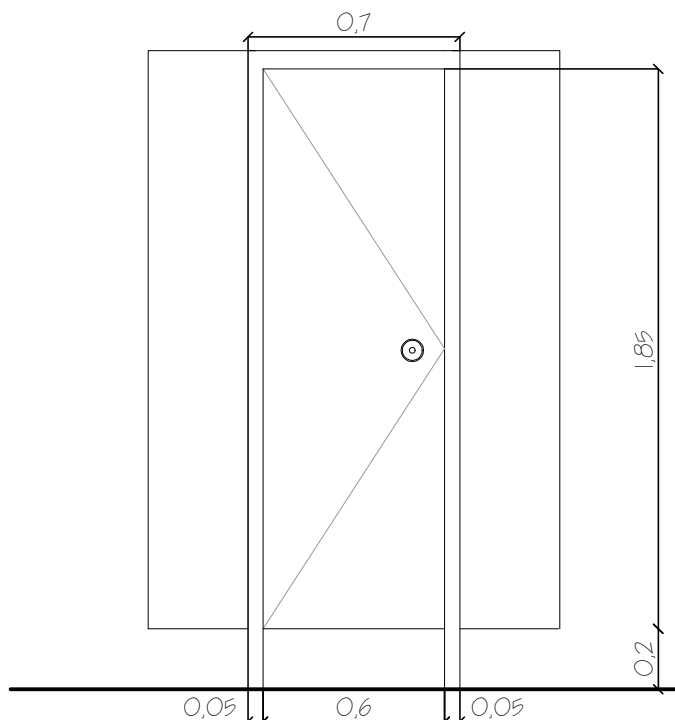

TIPO		C 2		CANTIDAD		1		IZQ.		1		UBICACION		BAÑO		
MARCO GUIA				SI		NO		MAT.		SECC.		TERM.				
MARCO	TIPO		Cajon				MAT.		Pino Brasil				SECC.		140 / 120 x 50	
	CONTRAMARCO		Dos lados				MAT.						SECC.		35 x 10 mm	
	ANCLAJE		Tres grapas				COLOCACION						TERM.		1 mano sellador + Esmalte a soplete	
H O J A	PUERTA	PLACA	ESPESOR		45 mm		ESTRUCTURA		Montantes y Travesaños							
			REVESTIMIENTO		Placa MDF 3 mm											
			CUBRECANTO		Cedro 10 mm											
		TABLE.	ESTRUCTURA				MAT.				SECC.					
			PAÑOS				MAT.				TERM.					
		MACIZA	MATERIAL								SECC.					
											TERM.					
										SECC.						
										SECC.						
									SECC.							
	VIDRIOS		TIPO								ESPESOR					
	HERRAJES	MOVIMIENTO				3		TIPO	Pomelas Hierro 95 mm (tipo comun)							
MANIOBRA				1		Pomela de acero inox. 50 mm.										
CIERRE				1		Cerradura Tubular										