ESQUEMA DE TABLEROS

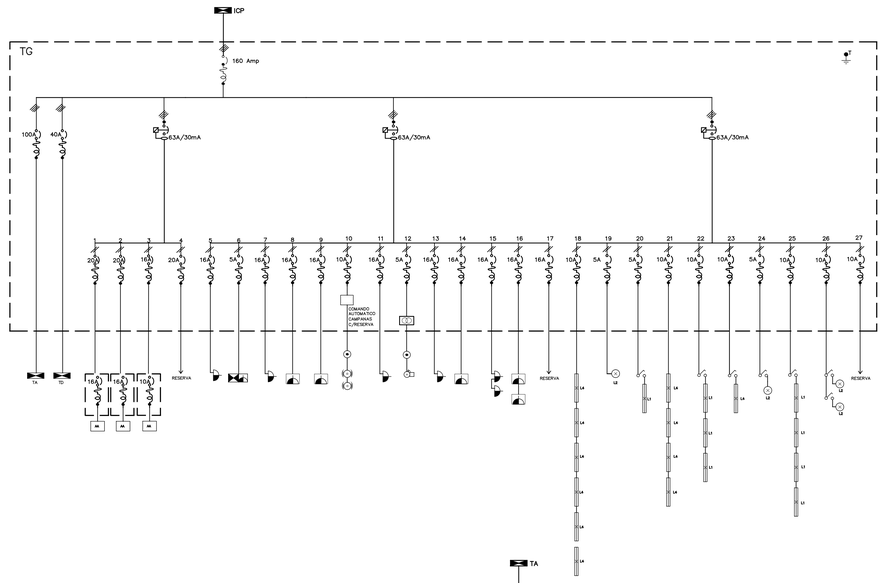

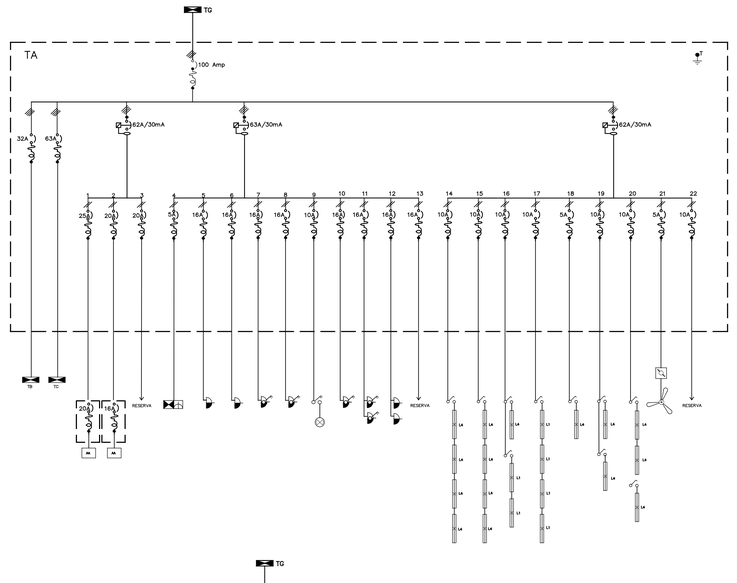

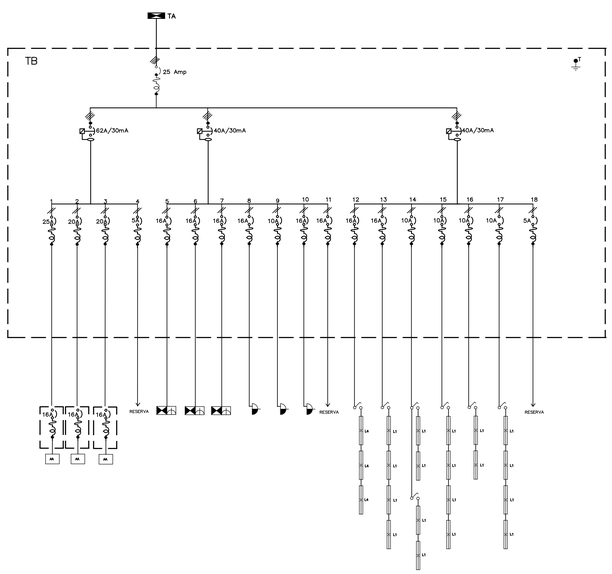

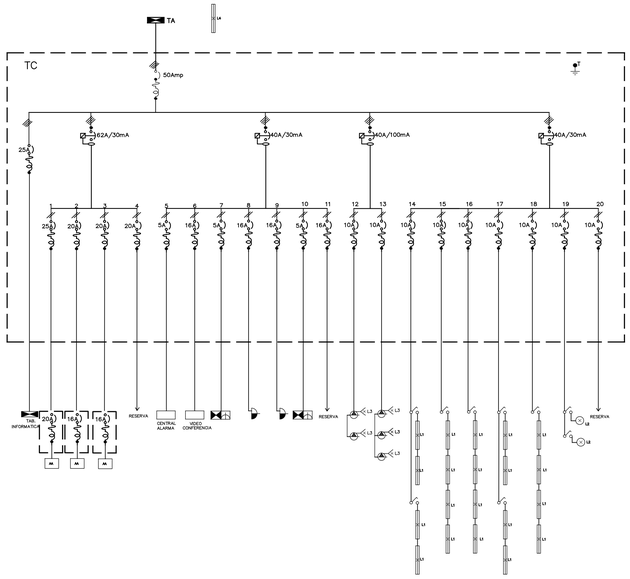

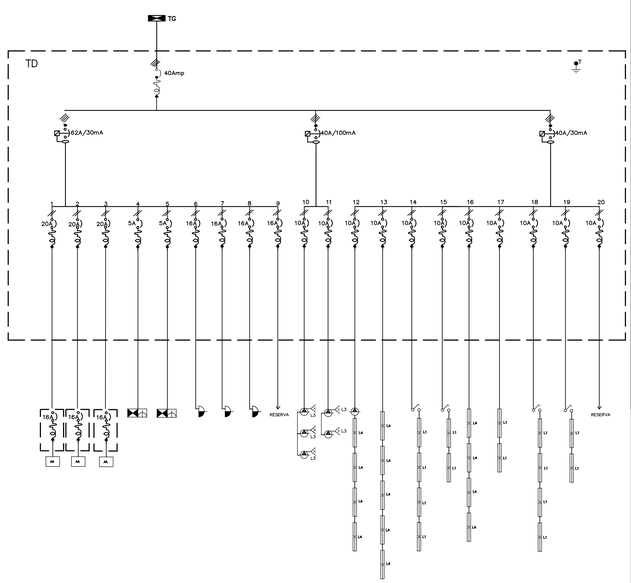



UBICACION

REFERENCIAS

INTERRUPTORES

- TERMOMAGNETICO DE N AMPER (IAC) Y N POLOS
- DIFERENCIAL (ID) PURO = CLASE AC PROTECCION INTEMPESTIVA
- UNIPOLAR (UU)
- BIPOLAR (UB)
- COMBINACION (UV)
- TRIPOLAR (UT)
- DIMER (DTM)

TOMAS DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR

- ESTANDARD (UE)
- 3 EN LINEA (UL)
- SCHUKO (US)
- TIFÁSICO (TR)

CUADRO DE CONTROLES Y COMANDOS

- CAJA GRAL DE PROTECCION (CGP)
- TRANSFORMADOR (TF)
- MEDIDOR REACTIVA (MR)
- MEDIDOR ACTIVA (MA)
- TABLERO (TAB)
- CENTRALIZACION (CE)
- PULSADOR (P)
- MANDO VENTILADOR (MV)
- GUARDA MOTOR (GM)
- PROTECCION SOBRETENSION (PS)
- PULSADOR GOLPE DE PUÑO (PGP)
- RELOJ INTERRUPTOR (RE)
- INTERRUPTOR RELOJ (IR)
- CONTROL C/FLOTADOR (FL)
- FOTOCELULA (FC)
- CONTACTOR (CBO)

REGISTROS Y CAMARAS

- CAJA BRAZO EMPOTRADA (CO)
- CAJA CONEXION EMPOTRADA (CF)
- CAJA CONEXION APARENTE (CCA)
- 20 CAMARA 20X20
- 40 CAMARA 40x40
- 60 CAMARA 60x60
- INTERRUPTOR UNIPOLAR 6A
- INTERRUPTOR BIPOLAR 16A
- INTERRUPTOR COMBINACION
- C.R EQUIPO GABINETE REACTIVA

LUMINARIAS Y SOPORTES SEGUN PLANILLA

- CENTRO CON TAPA CIEGA (CPT)
- EN CAJA DE CENTRO EMPOTRADA (CC)
- EN CAJA DE BRAZO EMPOTRADA (CB)
- EQUIPO DE BRAZO (EB) EN COLUMNA O MUROS
- REFLECTORES DE ACUERDO A PLANILLA h=HAZOTEA
- COLUMNA DE HORMIGON (CH)
- COLUMNA DE MADERA (CMA)
- COLUMNA DE HIERRO (CFE)
- EQUIPO 1X18 (1X18)
- EQUIPO 2X18 (2X18)
- EQUIPO 1X36 (1X36)
- EQUIPO 2X36 (2X36)
- EQUIPO COMBINADO (EMC) 1X36 EMERGENCIA +1X36 COMUN
- EQUIPO 1X18 EMERGENCIA (EM)

LINEAS – CAÑERIAS Y ACCESORIOS

- 3FASES (UF)
- 3FASES+NEUTRO (UFN)
- 1FASE+NEUTRO (UN)
- CAÑERIA RESERVA (R) CON ALAMBRE Nº2 DE GUIA
- CAÑERIA SUBTERRANEA (CS)
- LINEA DE TIERRA (LT)
- TELEFONÍA (TL)
- CONEXIÓN DE TIERRA (T)
- CAPTOR DE PARARRAYOS (CP)

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- CALEFACTOR (CAL)
- COCINA ELECTRICA (COC)
- VENTILADOR DE TECHO (VT)
- EXTRACTOR (EE)
- TERMOTANQUE (CCC)
- M MOTORES EN GENERAL (MG)
- CAMPANA 230V (230)
- TIMBRE DE CALLE (6V)
- TOMA TELEFONICO (TEL)
- S SENSOR DE MOVIMIENTO
- D CAJA DATOS PARED
- D CAJA DE REGISTRO EN CIELORRASO PARA DATOS PROYECTOR
- DT DATOS Y TELEFONIA PISO

AVISO AL INSTALADOR

IMPRESCINDIBLE TENER PRESENTE:
- PLANO DE PLANTA
- MEMORIA GENERAL Y PLIEGO
- MEMORIA PARTICULAR
- PLANILLAS

- 4TC SCHUKO CAJA PARA PISO SEGUN MEMORIA
- TOMA CORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR BIPOLAR
- T.C. MODELO SHUCKO
- 4TC SCHUKO EN CAJA EXTERIOR
- TABLERO EXTERIOR EN P.V.C. CON TAPA Y FRENTE MUERTO CONTENIENDO INT.BIPOLAR DIFERENCIAL DE 25A/30mA y 6T.C. en 1fneo
- 1C 1 TOMA SCHUKO + CAJA REGISTRO PARA CONEXION COMANDOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE PROYECTOS

OBRA: ESCUELA Nº95	LOCALIDAD: SALTO DEPARTAMENTO: SALTO	FECHA: 01/2014 ESCALA:
PLANO DE: INSTALACION ELECTRICA – PROYECTO ESQUEMA UNIFILAR		LAMINA Nro: L 4
ARQUITECTO: GABRIEL COLOMBO	FIRMA:	IE4
AYTE. de ARQTO.: DIANA SAMBUCETTI		
TECNICO: JOSE PARELLA	FIRMA:	

LL-IEL_UNIFILARES.DWG