


5.50
5.50

4.50 1.2 3.55

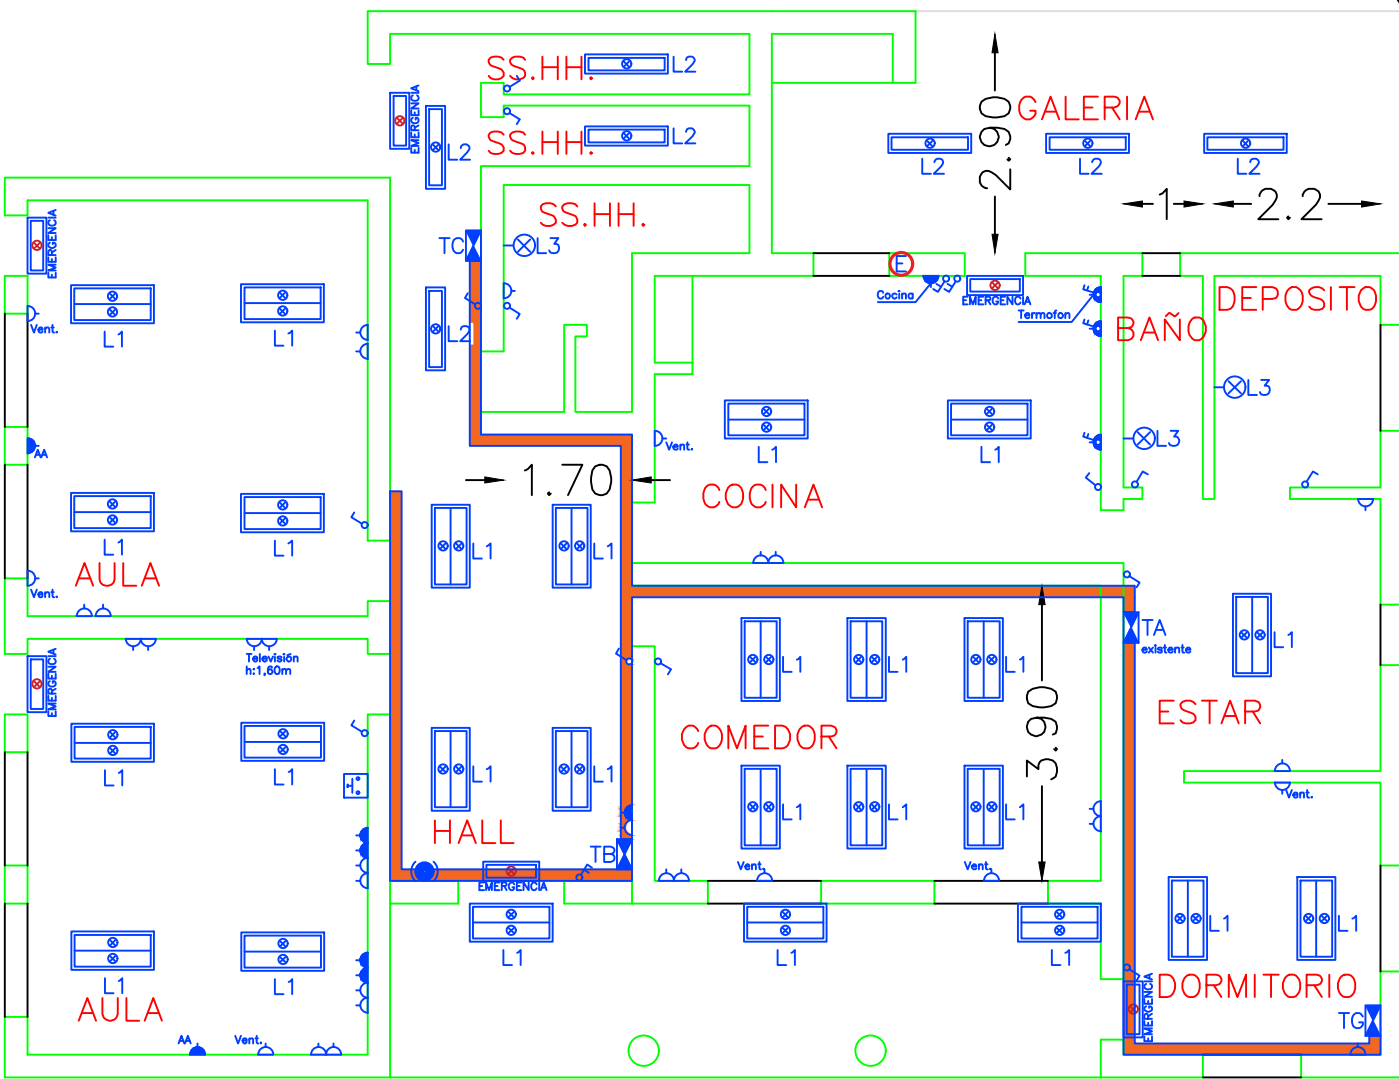


4.50 3.20 5.90 3.40

○ Pozo Negro

SIN ESCALA

2.80
3.60
3.60

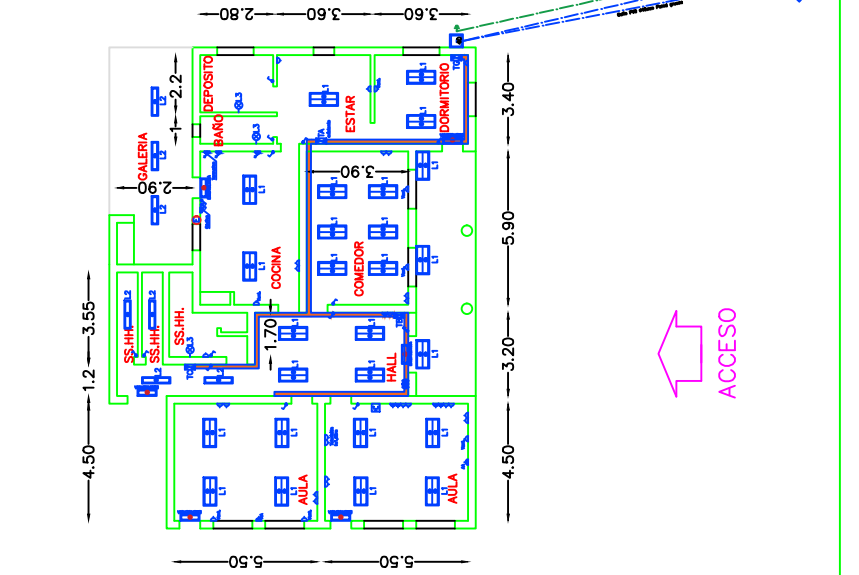

ACCESO

REFERENCIAS	
	Toma exterior 3 en línea
	Toma exterior 3 en línea con llave
	Toma exterior shucko
	Toma exterior shucko con llave
	Toma exterior shucko y un 3 en línea
	Llave unipolar exterior
	Llave bipolar exterior
	Llave combinacion exterior
	Sensor de movimiento
	Disyuntor Diferencial
	Disyuntor Termomagnético
	Focelula
	Extractor
	Timbre de 220V
	Pulsador de Timbre
	Tablero
	Registro
	Puesta a tierra

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA CODICEN		DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA COMISION DESCENTRALIZADA DE ANEP - SALTO	
OBRA:	ESCUELA N°69	LOCALIDAD:	COLONIA HARRIAGUE
DIRECCION:	COLONIA HARRIAGUE	DEPARTAMENTO:	SALTO
FECHA:	12/2020	ESCALA:	1/100
PLANO DE: ELECTRICA PLANO DE PLANTA		LAMINA N°:	
PROYECTO:	ARQ. DANIELA MELLO	FIRMA:	
AYTE. de ARQTO:		FIRMA:	
TECNICO:	CESAR PAÍZ	FIRMA:	

01