297x841

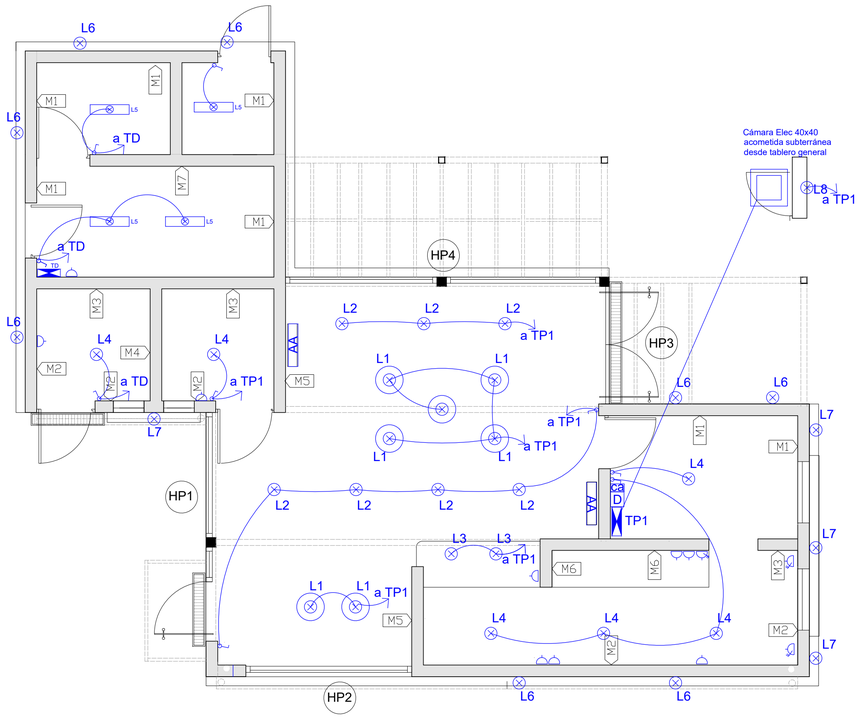

PLANTA ELÉCTRICA (ESQUEMA SUGERIDO) ESC 1:50

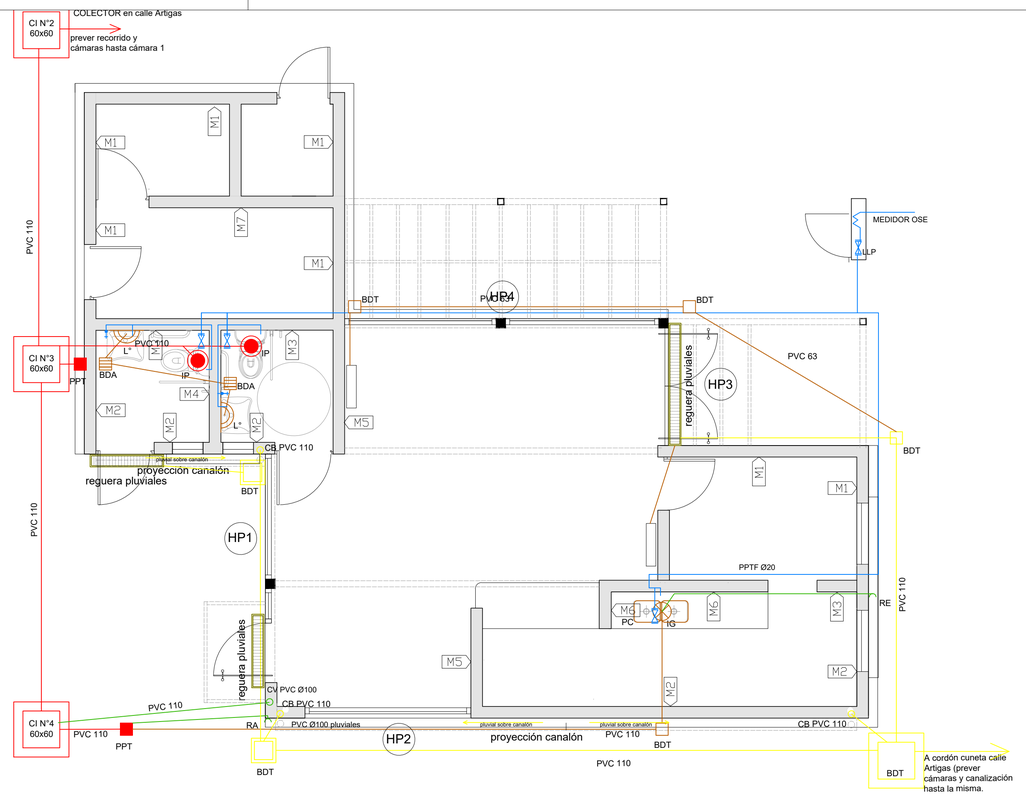

PLANTA SANITARIA ESC 1:50

IMPORTANTE
Cañerías
- adosados en isodec PIR serán en aluminio inyectado Daisa pintados de blanco .
- en muros serán en caño PVC corrugado antillama.
- por piso será en PVC rígido (e=3mm) y/o PVC corrugado tipo 305 (Ø mínimo 32 mm para tomas y Ø 25 mm para luces).

Cajas centro
- sobre cielorraso serán de aluminio inyectado similar Daisa o Tramontina fijadas a cañería mediante conectores con tornillo del mismo material
- en instalación aparente se podrá prescindir de la colocación de cajas centro realizando el conexionado y derivación dentro de las luminarias

Cajas de brazo / llave
- serán de PVC de embutir.
- se deberá colocar cajas de brazo o llave según corresponda para la conexión de los artefactos de Iluminación de Emergencia y de Señalización

LUMINARIAS :

L1- Luminaria de colgar ,pantalla bambú Ø45cm
L2- Luminaria Spot de techo
L3- Luminaria de embutir
L4- Luminaria de adosar panel led cuadrado
L5- Luminaria tubo led de adosar
L6- Luminaria exterior IP 65 de pared bridoccional
L7- Luminaria exterior de piso IP 65
L8- Luminaria led (totem retroiluminado)

OBS. todas las luminarias exteriores irán conectadas a TP1 y tendrán fotocélula.

REFERENCIAS:

- TABLERO PRIVADO 1
- TABLERO DERIVADO
- LUMINARIAS: BMCP
- LUMINARIA (TUBO)
- LUMINARIA (pantalla bambú
- TOMACORRIENTE
- INTERRUPTOR
- INTERRUPTOR BIPOLAR
- INTERRUPTOR CONBINACIÓN
- CENTRAL DE ALARMA
- DATOS

REFERENCIAS:

- LLAVE DE PASO
- CANILLA
- LAVATORIO
- BOCA DE DESAGÜE ABIERTA
- PILETA DE PATIO CERRADA
- INODORO PEDESTAL
- CAMARA DE INSPECCIÓN
- AGUA POTABLE
- SECUNDARIA
- PRIMARIA
- VENTILACIÓN
- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Intendencia de Canelones

Gobierno de Canelones

Proyecto: LOCAL GASTRONÓMICO PLAZA DE LAS PIEDRAS

Ubicación: Ciudad de Las Piedras
Avda. Artigas, Rivera, Avda.de las Instrucciones y Lavalleja

Padrón: 742

PLANO : PLANTA DE ELECTRICA Y SANITARIA
ESC: 1:50

LLAMADO DE OFERTAS

LAMINA: L08 S01- EL01 (V2)