


ALZADO

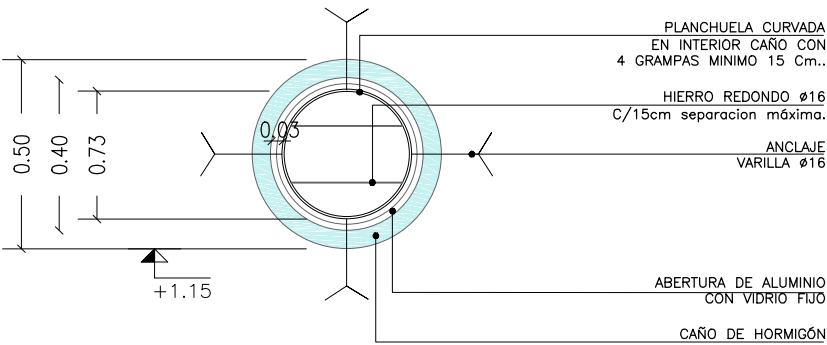

NOTA:

- LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DEL PORTÓN ESTARÁN DISTANCIADAS DEL PERÍMETRO DEL VANO 3cm, SEGÚN SE INDICA EN EL GRÁFICO
- LA DIVISION HORIZONTAL: (HIERRO REDONDO $\phi 16$) SE HARÁ EN PARTES IGUALES Y TENDRÁ UNA SEPARACION MÁXIMA DE 13cm.
- DIVISIONES VERTICALES: SERÁN DE PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"
- EN PORTONES: MARCO PERFIL L 1/2"
- AMURE LATERAL: SE REALIZARÁN AMURE CON GRAPAS PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"
- AMURE VERTICAL: SE REALIZARÁ CON VARILLA $\phi 16$ SEGÚN SE INDICA EN ESTA PLANILLA
- OPCIÓN DE AMURE: PERNOS $\phi 16$ mm, CON ANCLAJE QUÍMICO AL H.A. Y SOLDADOS A MARCOS DE REJA POSTERIORMENTE.
- SE ADMITIRÁ A LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN OBRA LA SUBDIVISIÓN EN MÓDULOS SIN AFECTAR EL DISEÑO PROPUESTO EN LA PLANILLA, DEBIENDO CONTARSE EN TODO MOMENTO CON LA APROBACIÓN DEL ARQ. PROYECTISTA O SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
- VER EN PLANTA LA UBICACIÓN DE LA PUERTA EN CADA REJA

REJA FIJA

REJA FIJA						ESCALAS	1:20	DETALLES	—
TIPO	H04	CANTIDAD	2	IZQ.	—	UBICACION	SALA 01 Y 03		
				DER.	—				
ESTRUCTURA			ANCLAJE HIERROS \varnothing 16						
			MATERIAL PLANCHUELA				SECCIÓN 1 1/2"x1/4"		
COMPONENTES	DIVISIONES		MAT. HIERRO REDONDO				SECCIÓN \varnothing 16		
			PLANCHUELA				SECCIÓN 1 1/2"x1/4"		
	PANELES		MAT.						
							SECCIÓN		
	PASAMANOS		MAT.						
							SECCIÓN		
	ACCESORIOS								
	HERRAJES								
TERMINACIÓN		GALVANIZADO EN CALIENTE							
OBSERVACIONES		SE AMURARÁ A H.A. Y MAMPOSTERÍA A BORDE EXTERIOR PARA APERTURA 180°							