S25
A

S26
A

nivel actual
N.P.T.

0.30
N.P.T.

se reviste la columna
con Steelframing

1.80

Cerramiento de Steelframing
PGU70x1.3mm + PGC70x1.3mm c/60cm
h=60cm, 120cm 180cm PGU70x1.3mm

pavimento táctil (accesibilidad)

se reviste la columna
con Steelframing

.40

verificar medidas en obra

0.00
N.P.T.

11.39

CANTERO EXISTENTE

52 16 80 10 12

170

180

1.70

.10 .10

0.00
N.P.T.

CANTERO EXISTENTE

SUBSUELO
Albañilería

verificar medidas en obra

se reviste la columna
con Steelframing

1.80

Cerramiento de Steelframing
PGU70x1.3mm + PGC70x1.3mm c/60cm
h=60cm, 120cm 180cm PGU70x1.3mm

pavimento táctil (accesibilida

se reviste la columna
con Steelframing

.40

verificar medidas en obra

52 16 80 10 12

170

180

1.70

.10 .10

ANEP | UTU | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

REFERENCIAS

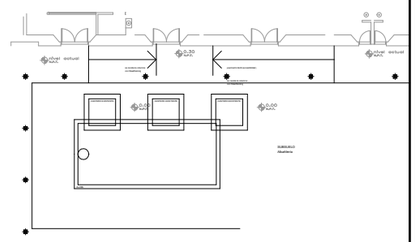

CENTRO
EDIFICIO CENTRAL

DEPARTAMENTO
Montevideo

OBRA
Ascensor - opcion CENTRADA

FECHA:
AGOSTO 2024

TÉCNICOS
Coordinador Prof. Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti
Proyectista Arq. Gerardo Castro

PLANOS
Planta
Escala 1/75 y 1/25

LAMINA:
A01